



Этикетка

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Стенд пожарный «Модульный» СПМ Л01 (далее «Стенд») предназначен для хранения первичных средств пожаротушения в соответствии с «Правилами противопожарного режима» в Российской Федерации, Приложение №5 и Приложение №6, и сухого песка в качестве средства пожаротушения.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стенды выпускаются в виде различного по исполнению комплекта(-ов) модулей:

1. Ящика для песка ЯПРС-0,3 Л01 или ЯПРС-0,5 Л01 (модуль 1, рис.1), для хранения сухого песка.
2. Щита ЩПЗ(ЩПЗР) Л01, для хранения пожарного инвентаря (модуль 2, рис.1).

Стенд может комплектоваться различными модификациями щитов ЩПЗ(ЩПЗР), в зависимости от типа двери: (р) – решетка; (з)- закрытая (сплошная); (о) – открытая (со стеклом), в наименовании стенда добавляется соответствующее обозначение типа двери.

Пример заказа. **Стенд пожарный «Модульный» СПМ(р)-0,5/1300х700 Л01**, где:


- 0,5 – объем ящика для песка 0,5м³, ЯПРС-0,5 Л01;
- 1300х700 – размер комплектного щита ЩПЗ (ЩПЗР);
- (р) - дверь с решеткой.

Щит пожарный ЩПЗ для хранения пожарного инвентаря поставляется в собранном состоянии, щит пожарный ЩПЗР поставляется в разобранном состоянии, в упаковке. Ящик для песка ЯПРС поставляется в разобранном виде - требует сборки. Для крепления щита пожарного ЩПЗ к ящику, в нижней части щита и в верхней части ЯПРС предусмотрены соосно четыре монтажных отверстия.

Наименование изделия	Габаритные размеры				
	Щит ЩПЗ (ДхВ ₂ хШ ₂)	Ящики для песка ЯПРС		Стенд СПМ	
		ДхВ ₁ хШ ₁	объем, м ³	ДхВхШ	Масса, кг
Стенд пожарный "Модульный" СПМ -0,3/1300х700 Л01	1300х700х300 (1)	1300х700х500	0,3	1300х1185х500	42
Стенд пожарный "Модульный" СПМ -0,3/1300х1000 Л01	1300х1000х300 (2)			1300х1485х500	44
Стенд пожарный "Модульный" СПМ -0,5/1300х700 Л01	1300х700х300 (1)	1300х800х500	0,5	1300х1530х500	48
Стенд пожарный "Модульный" СПМ -0,5/1300х1000 Л01	1300х1000х300 (2)			1300х1830х500	50

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Поз.		Кол-во, шт.
I.	Ящик для песка ЯПРС	1
1	Дно	1
2	Полоз опорный	3
3	Стенка передняя	1
4	Стенка задняя	1
5	Крышка верхняя	1
6	Крышка откидная	1
7	Стенка боковая	2
8	Болт М4х10/ Гайка М4	12
9	Болт М6х20/ Гайка М6	21
10	Петля шарнирная	3
II.	Щит пожарный ЩПЗ (ЩПЗР)	1
III.	Этикетка	1

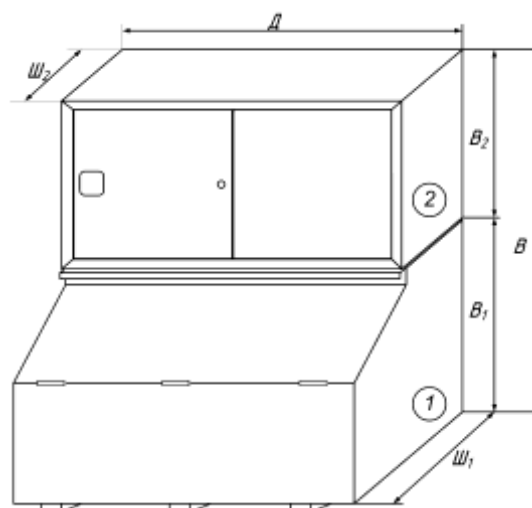

4. Монтаж Щита пожарного

- 4.1 Сборка начинается с ящика для песка ЯПРС. На рисунке 2 указан рекомендуемый порядок сборки.
- 4.2 Вставьте опорные полозья в прорези дна ящика, закрепите их, повернув крепежные выступы (рис.2). Рекомендуется использовать пассатижи.
- 4.3 Соедините боковые стенки ящика между собой, установите конструкцию на дно ящика и соедините между собой. Далее установите верхнюю крышку (поз. 5). Затем присоедините откидную крышку ящика (поз. 6) с помощью петель из комплекта поставки (поз. 9).
- 4.4 ЩП (ЩПЗР) (поз.13) устанавливаются на верхнюю крышку ящика для песка и крепятся через монтажные отверстия, используя крепеж, идущий в комплекте (поз. 10).
- 4.5 Установите (закрепите) средства пожаротушения на крючки задней стенки Щита пожарного.

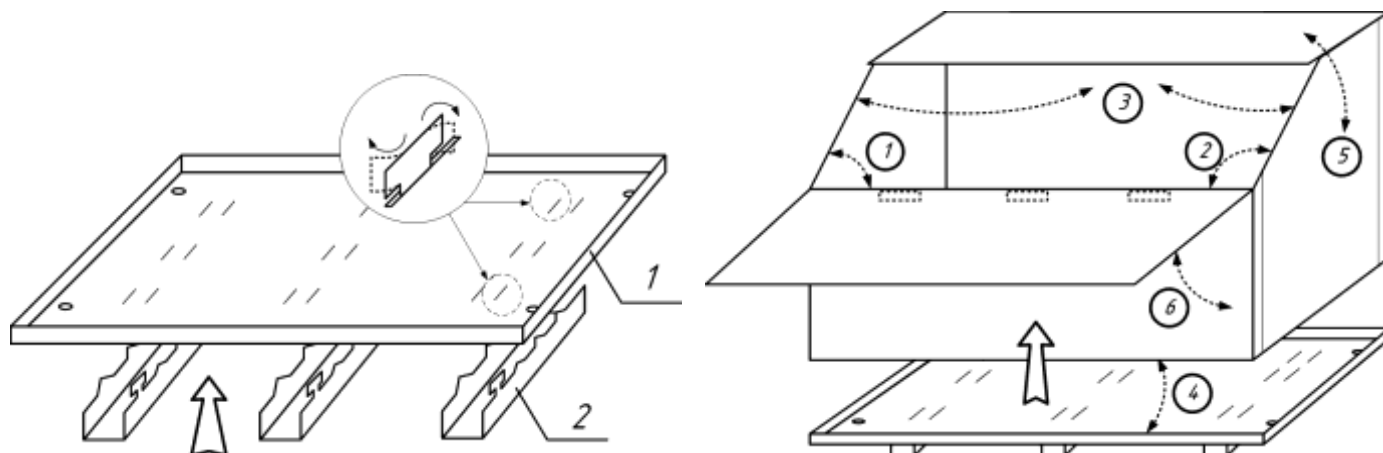


Рис. 2 Рекомендуемый порядок сборки ящика для песка

5. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 5.1 Стенд пожарный модульный, в упаковке, можно транспортировать любым крытым транспортом.
- 5.2 Температурный диапазон транспортирования и хранения стенда в заводской упаковке от минус 40 до плюс 50 °С.
- 5.3 Рекомендуется периодически смазывать все петли дверей стенда машинным маслом – 1-2 капли.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 6.1 Стенд пожарный модульный типа СП соответствует требованиям нормативных документов, отмечен штампом ОТК и признан годным к эксплуатации.

Номер партии _____ Количество _____ ШТАМП ОТК _____

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 7.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие «Стенда пожарного» нормативной документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 7.2 Гарантийный срок хранения продукции – 24 месяца с момента изготовления.
- 7.3 Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
- 7.4 Производитель имеет право менять конструкцию и комплектность изделия без уведомления потребителя.

Изготовлено: ООО «Линия 01»



Юр./факт. адрес:

630096, Россия, г. Новосибирск,
ул. Станционная, д. 60/1, помещение 78

Адрес производства:

630108, Россия, г. Новосибирск,
ул. Станционная, д. 32, корпус 160/1

☎ 8 (383) 300-03-01

✉ lbnsk@yandex.ru

🌐 www.lbnsk.ru

Произведено в России